
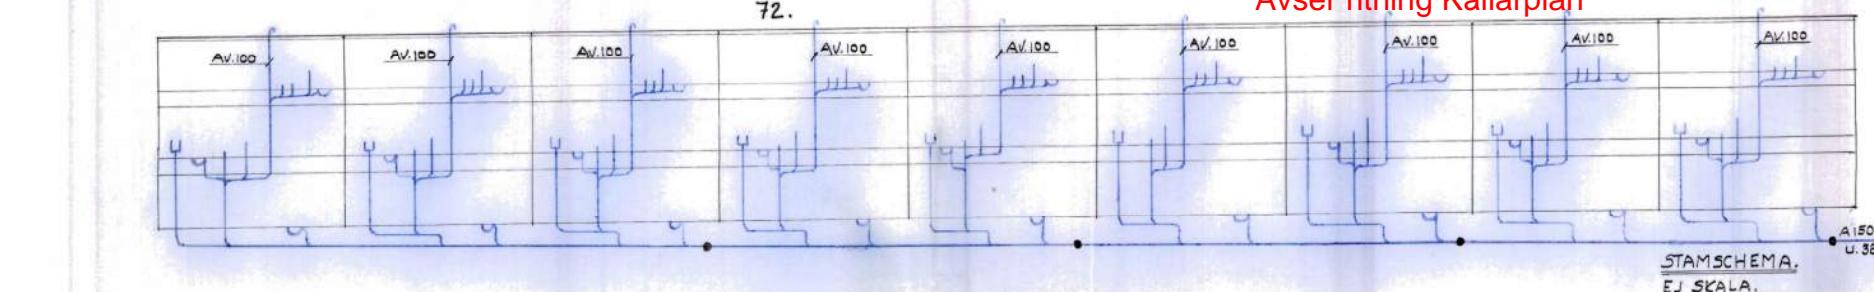


- 1 Ledning mellan DRBR300 och grenrör vid stuprörsanslutning. Åtgärdas inte.
- 2 Stuprörsanslutning, där dagvattenledning relinas från.
- 3 Relining av spillvattenledning till och med grenrör.
- 4 Dagvattenledning relinas hit och vidare till kommunens ledningsnät, se situationsplan.
- 5 Spillvattenledning relinas hit och vidare till kommunens ledningsnät, se situationsplan.
- 6 Spillvattensystem inom markerat område, relinas ej.
- 7 Ledning från brunn, åtgärdas inte.

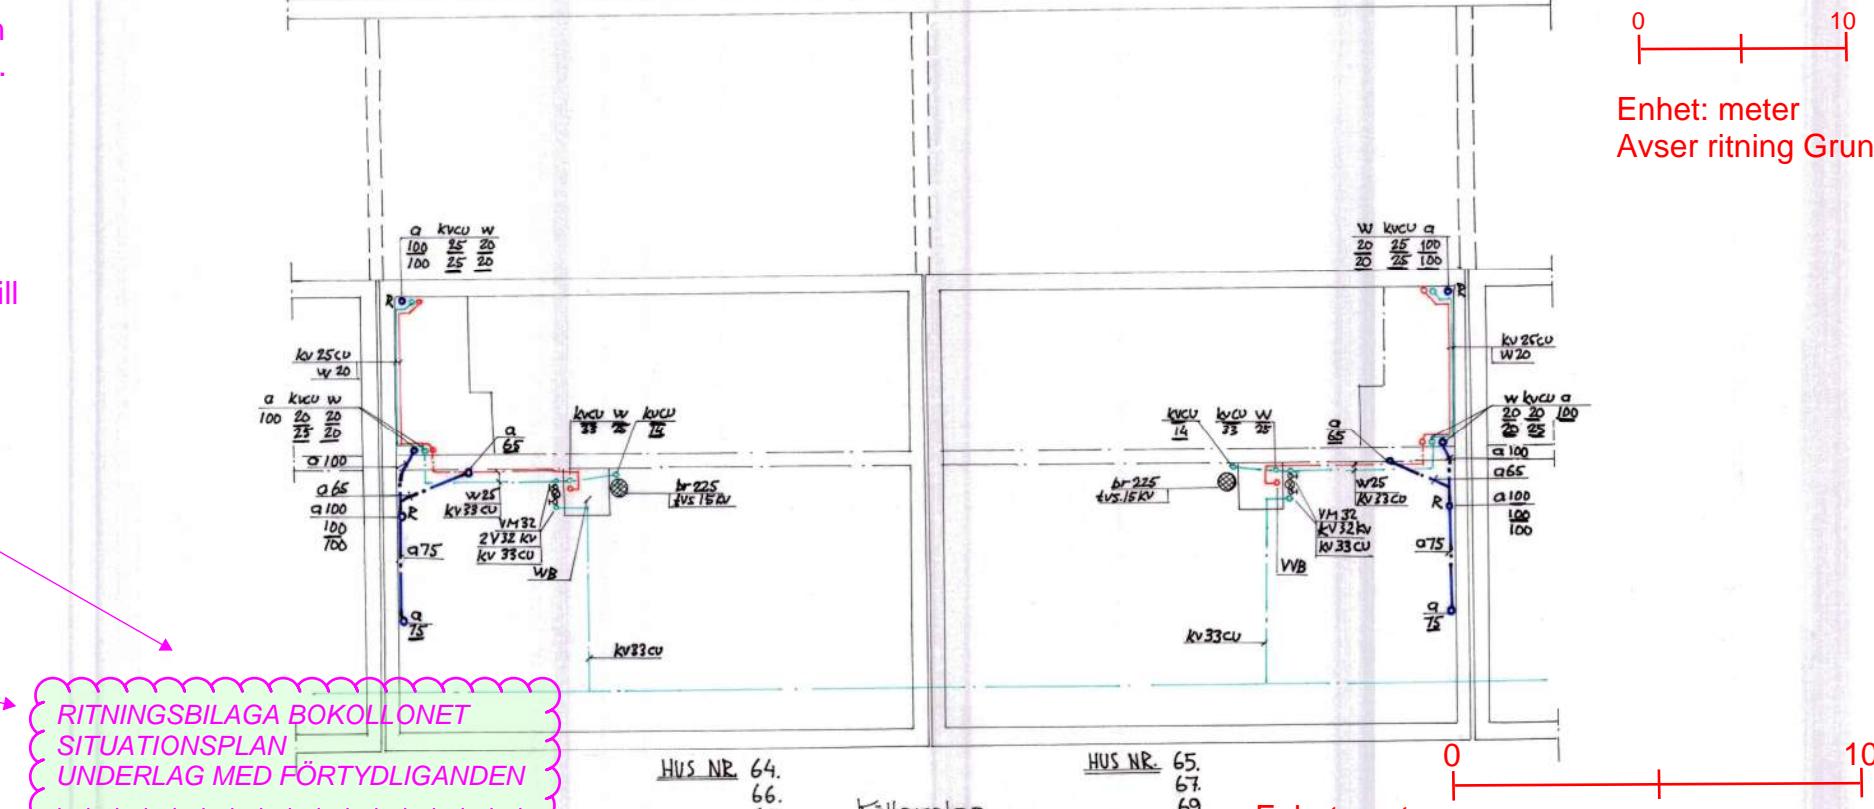

RITNINGSBILAGA KV. BOKOLLONET
GRUND- & KÄLLARPLAN
UNDERLAG MED FÖRTYDЛИGANDEN

Skala gäller ej, se
skalstockar ovan

BKV.	DATUM	REV. ART.	Bred. K.E. @reakt.
KV. Bokollenet, Lidingö			Gren.
Grundplan = Källarplan			
KV. VV + avl. dragn.			
Uppl. Vasby den 5-2-1968			
Uno Flink Rörledn. AB Uppl. Vasby 17-2-1968			
Stockholmskontoret tel. 08/89 1575, 8			