

1 Dagvattenledning i mark utanför byggnad byts ut mellan punkt 1a-1b.

2 Stuprörsanslutning, där dagvattenledning relinas från.

3 Grenrör. Startpunkt för relining av spillvattenledning.


4 Dagvattenledning relinas hit och vidare till kommunens ledningsnät, vg se situationsplan.

5 Spillvattenledning relinas hit och vidare till kommunens ledningsnät, vg se situationsplan.

ÖVERPLAN

6 Spillvattensystem inne i fastigheterna, relinas ej.

7 Ledning från brunn, inne i fastigheterna, relinas ej.

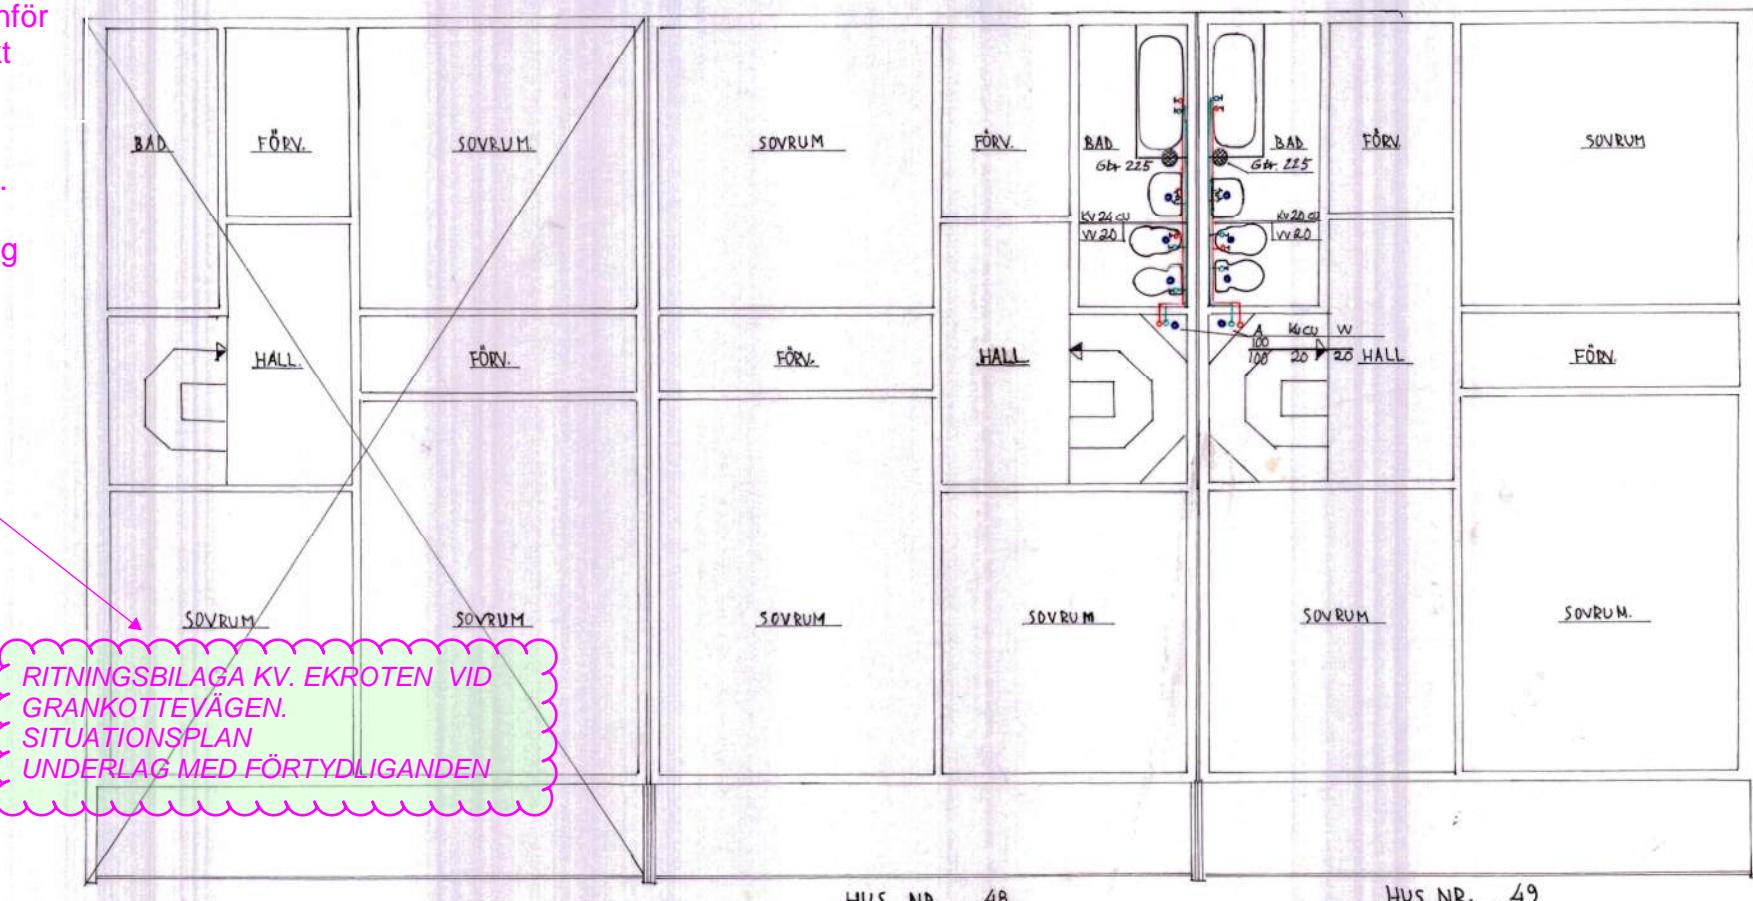

RITNINGSBILAGA KV. EKROSEN VID GRANKOTTEVÄGEN.
KÄLLARPLAN
UNDERLAG MED FÖRTYDLIGANDEN

Skala stämmer ej se skalstockar ovan

REV.	DATUM	REV. ART.
Ritn. Nr.		
Kv. Ekroten Lidingö.		
Grundplan & Överplan.		
Kv. v.v. e Autop. dragn.		
Uppl. Väsbys den 5-2-1968.		
Uno Flink Rörledn. AB Uppl. Väsbys 0760/37155 Stockholmskontoret tel. 08/89 45 75, 89 45 45		

0 10
Avser övre ritning
0 10
Avser nedre ritning
Enhet: meter